

SR 4610 4p Вентилятор: 7° 042107SJ

Техническая спецификация



Input data

Mixing task



Размеры резервуара

Данные продукта

Number of mixers

Mixer type

Код пропеллера

Номинальная тяга мешалки N

Номинальная входящая мощность kW

Propeller diameter mm

Propeller speed 1450,00 rpm

Total produced thrust N

Общая потребляемая мощность kW

Требуемая тяга N

Требуемая глубина погружения mm

Установка: R

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

Мотор

Двигатель

Тип статора

Частота

Ном. напряжение

Число полюсов


Фазы

Номинальная мощность на валу kW

Номинальный ток

Пусковой ток

Ном. скорость вращения

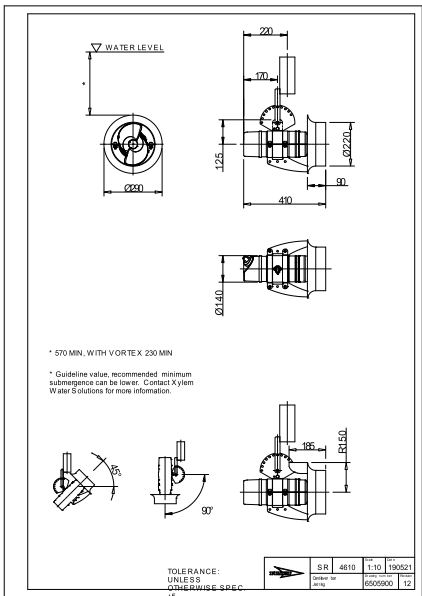

Project:

Project ID:

Date:

SR 4610 4p Вентилятор: 7° 042107SJ

Duty Analysis



Кривые, относящиеся к вода, чистая [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s

Operating characteristics

Curve: ISO 9906

Pumps/Systems	Подача	Напор	Мощность на валу	Подача	Напор	Мощность на валу	гидравл. КПД	Потребление	NPSHr
---------------	--------	-------	------------------	--------	-------	------------------	--------------	-------------	-------

Проект	Исполнитель	Последнее изменение
Корпус	Создано 8/22/2019	

SR 4610 4p Вентилятор: 7° 042107SJ

VFD Curve



Кривые, относящиеся к вода, чистая [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s

Curve: ISO 9906

Проект
Корпус

Исполнитель
Создано 8/22/2019

Последнее изменение

SR 4610 4p Вентилятор: 7° 042107SJ

VFD Analysis



Кривые, относящиеся к вода, чистая [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s

Operating Characteristics


Curve: ISO 9906

Pumps/Systems	Частота	Подача	Напор	Мощность на валу	Подача	Напор	Мощность на валу	гидравл. КПД	Потребление	NPSHr
---------------	---------	--------	-------	------------------	--------	-------	------------------	--------------	-------------	-------

Проект	Исполнитель	Последнее изменение
Корпус	Создано 8/22/2019	

SR 4610 4p Вентилятор: 7° 042107SJ

Dimensional drawing

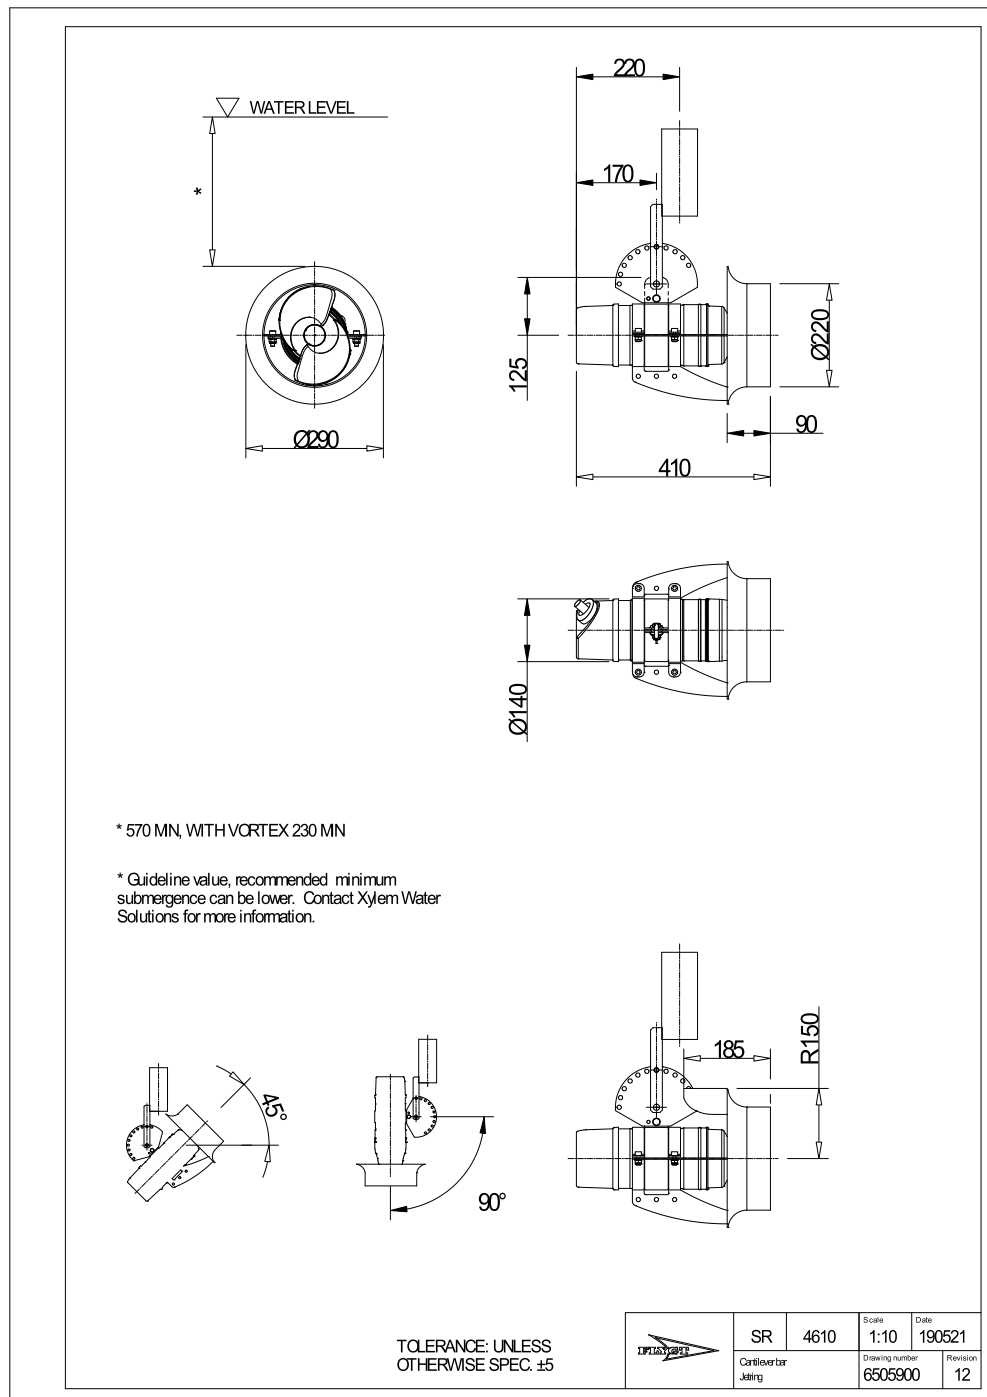

Проект
Корпус

Исполнитель
Создано 8/22/2019

Последнее изменение