


DP 3045 MT 3~ 230


Техническая спецификация

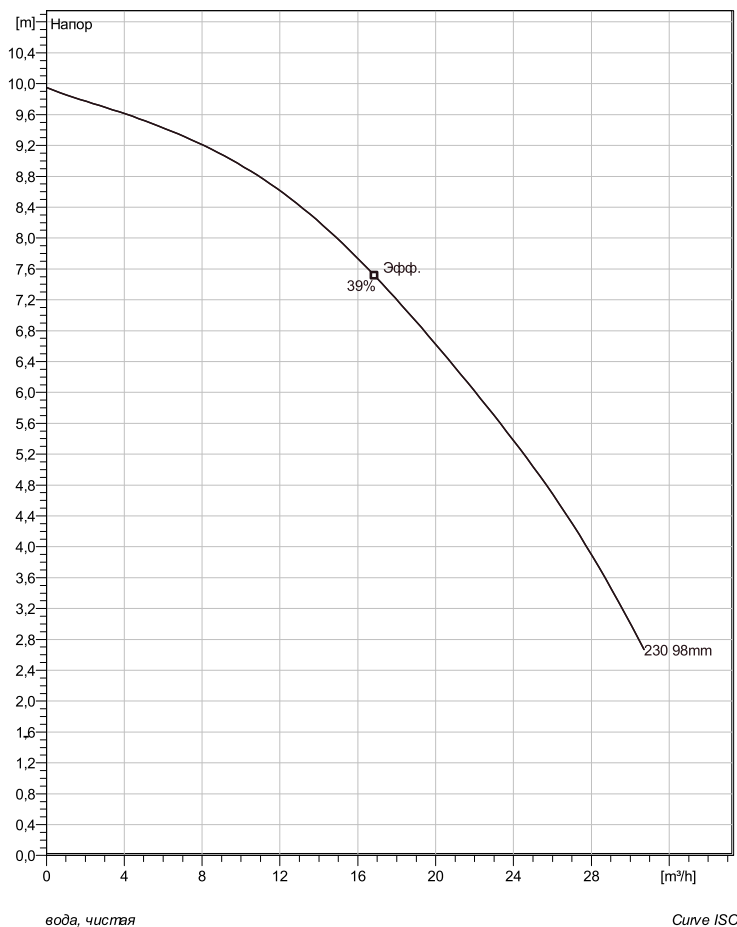

вода, чистая

Curve ISO

Установка: Р - Погружная, постоянная)

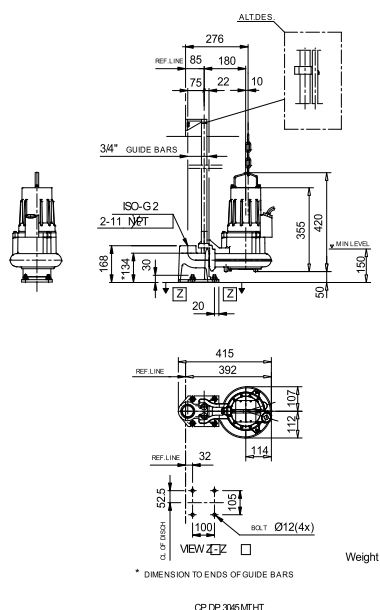

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Переносные насосы с вихревыми рабочими колесами, идеально подходящие для систем, в которых вода или жидкость содержит концентрации абразивных веществ. Используются в случае засорения.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Poly amide 66
Диаметр выхода	50 mm
Диаметр в сасывающего фланца	50 mm
Impeller diameter	98 mm
Количество лопастей	6
Throughlet diameter	48 mm

Двигатель

Двигатель	D3045.181 12-08-2BB-W 1.2KW
Тип статора	Стандартно
Частота	6
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	190 V
Фазы	2
Ном. мощность	3~
Номинальный ток	1,2 kW
Пусковой ток	5,8 A
Ном. скорость вращения	36 A
Коэффициент мощности	2785 rpm
1/1 Load	0,80
3/4 Load	0,70
1/2 Load	0,56
Motor efficiency	
1/1 Load	78,5 %
3/4 Load	79,5 %
1/2 Load	77,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/29/2019	

DP 3045 MT 3~ 230



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 50 mm
Диаметр всасывающего фланца 98 mm
Impeller diameter 98 mm
Количество лопастей 6
Throughlet diameter 48 mm

Motor


Двигатель D3045.181 12-08-2BB-W 1.2KW
Тип статора 6
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 190 V
Число полюсов 2
Фазы 3~
Ном. мощность 1,2 kW
Номинальный ток 5,8 A
Пусковой ток 36 A
Ном. скорость вращения 2785 rpm

Коэффициент мощности

1/1 Load 0,80
3/4 Load 0,70
1/2 Load 0,56

Motor efficiency


1/1 Load 78,5 %
3/4 Load 79,5 %
1/2 Load 77,5 %

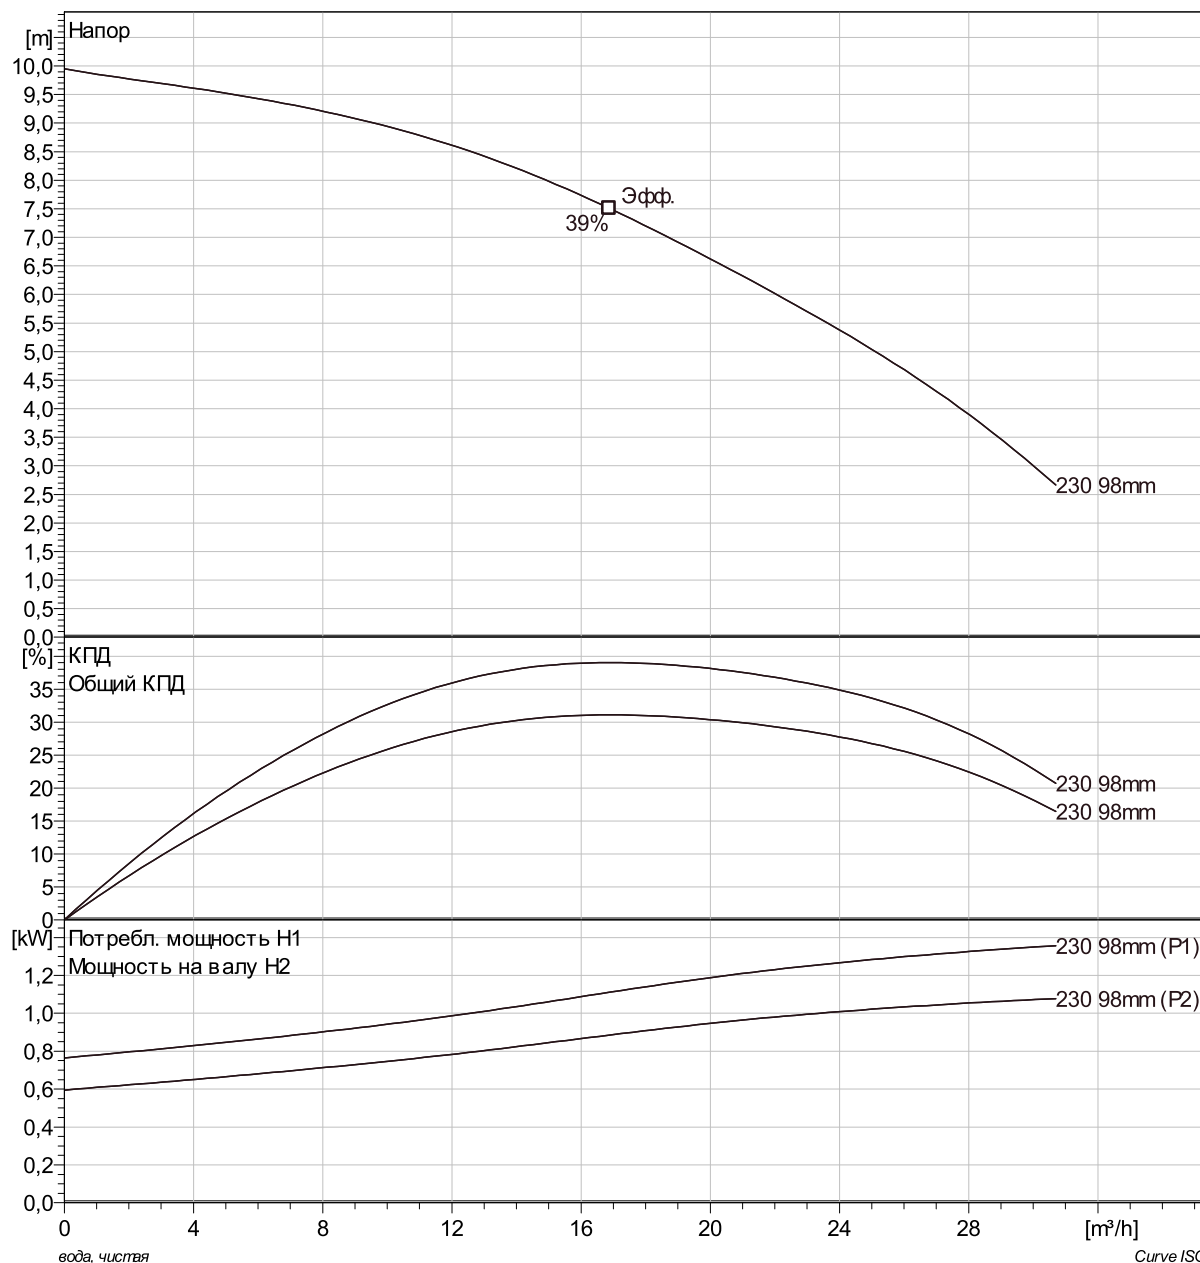

Project	Project ID	Created by	Created on 3/29/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------


DP 3045 MT 3~ 230

Duty Analysis

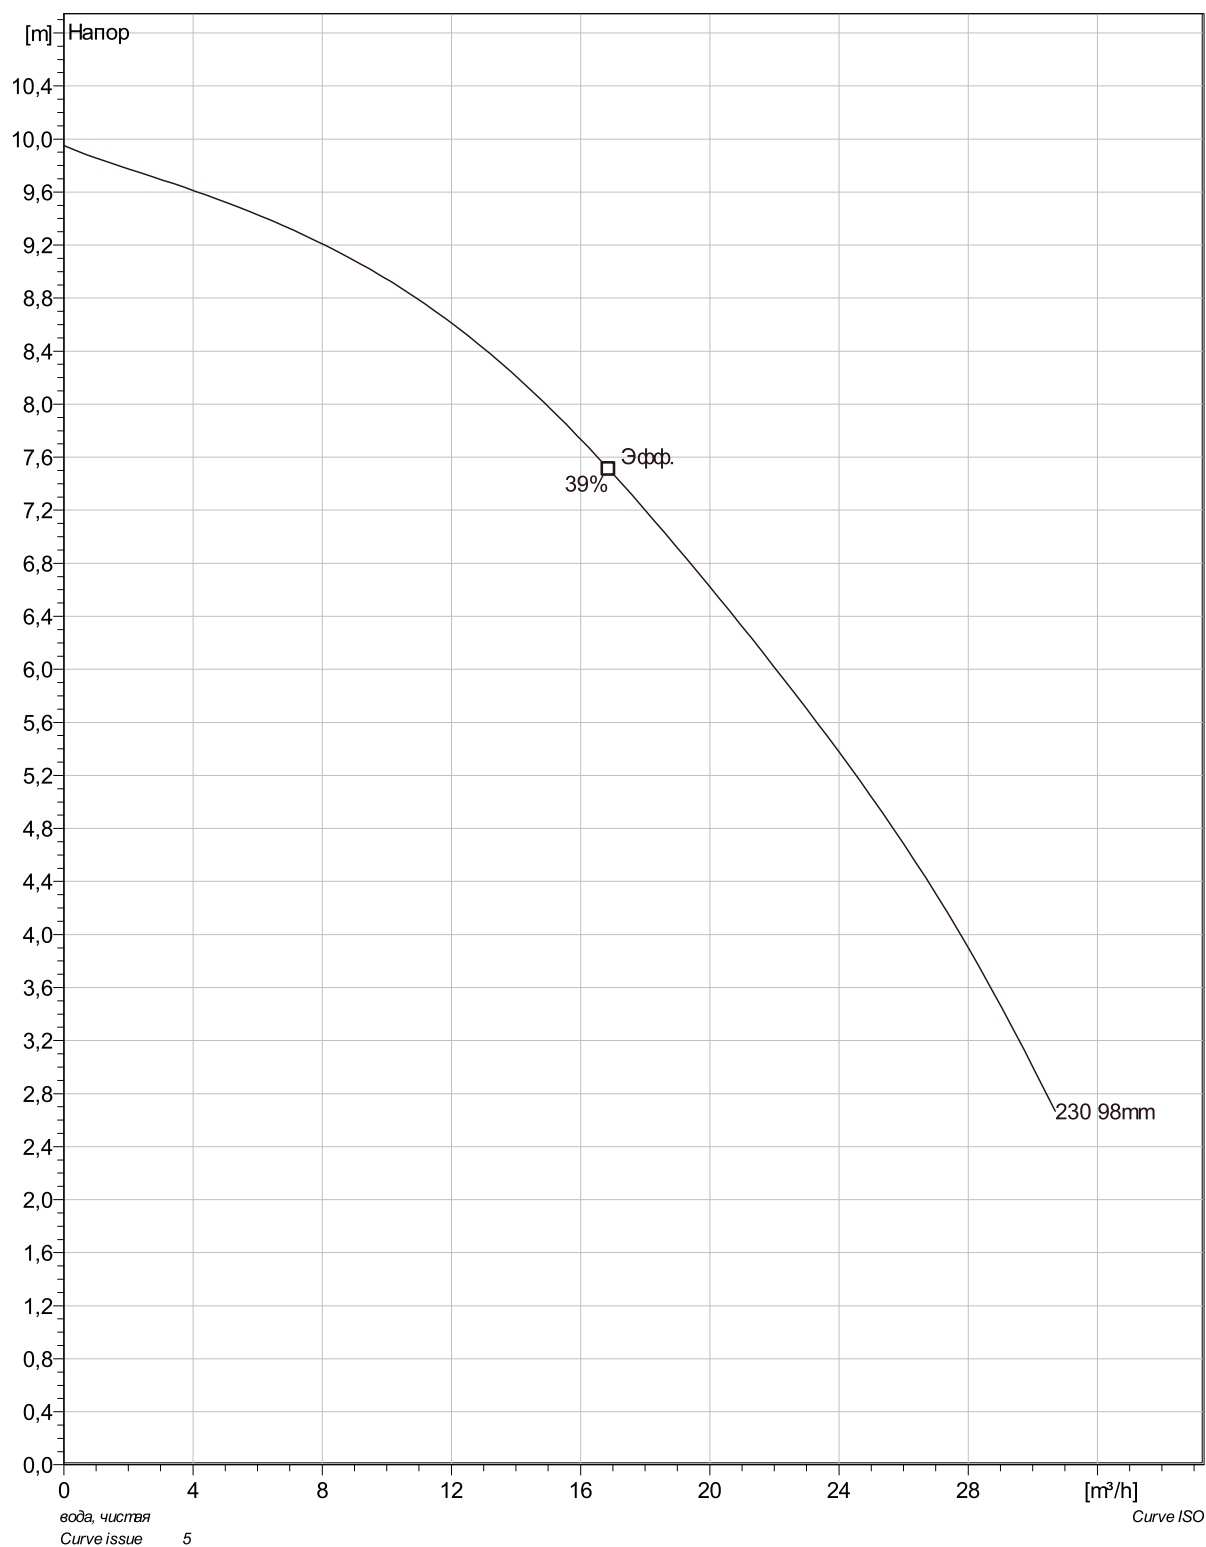

Project	Project ID	Created by	Created on 3/29/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------


DP 3045 MT 3~ 230 VFD Curve

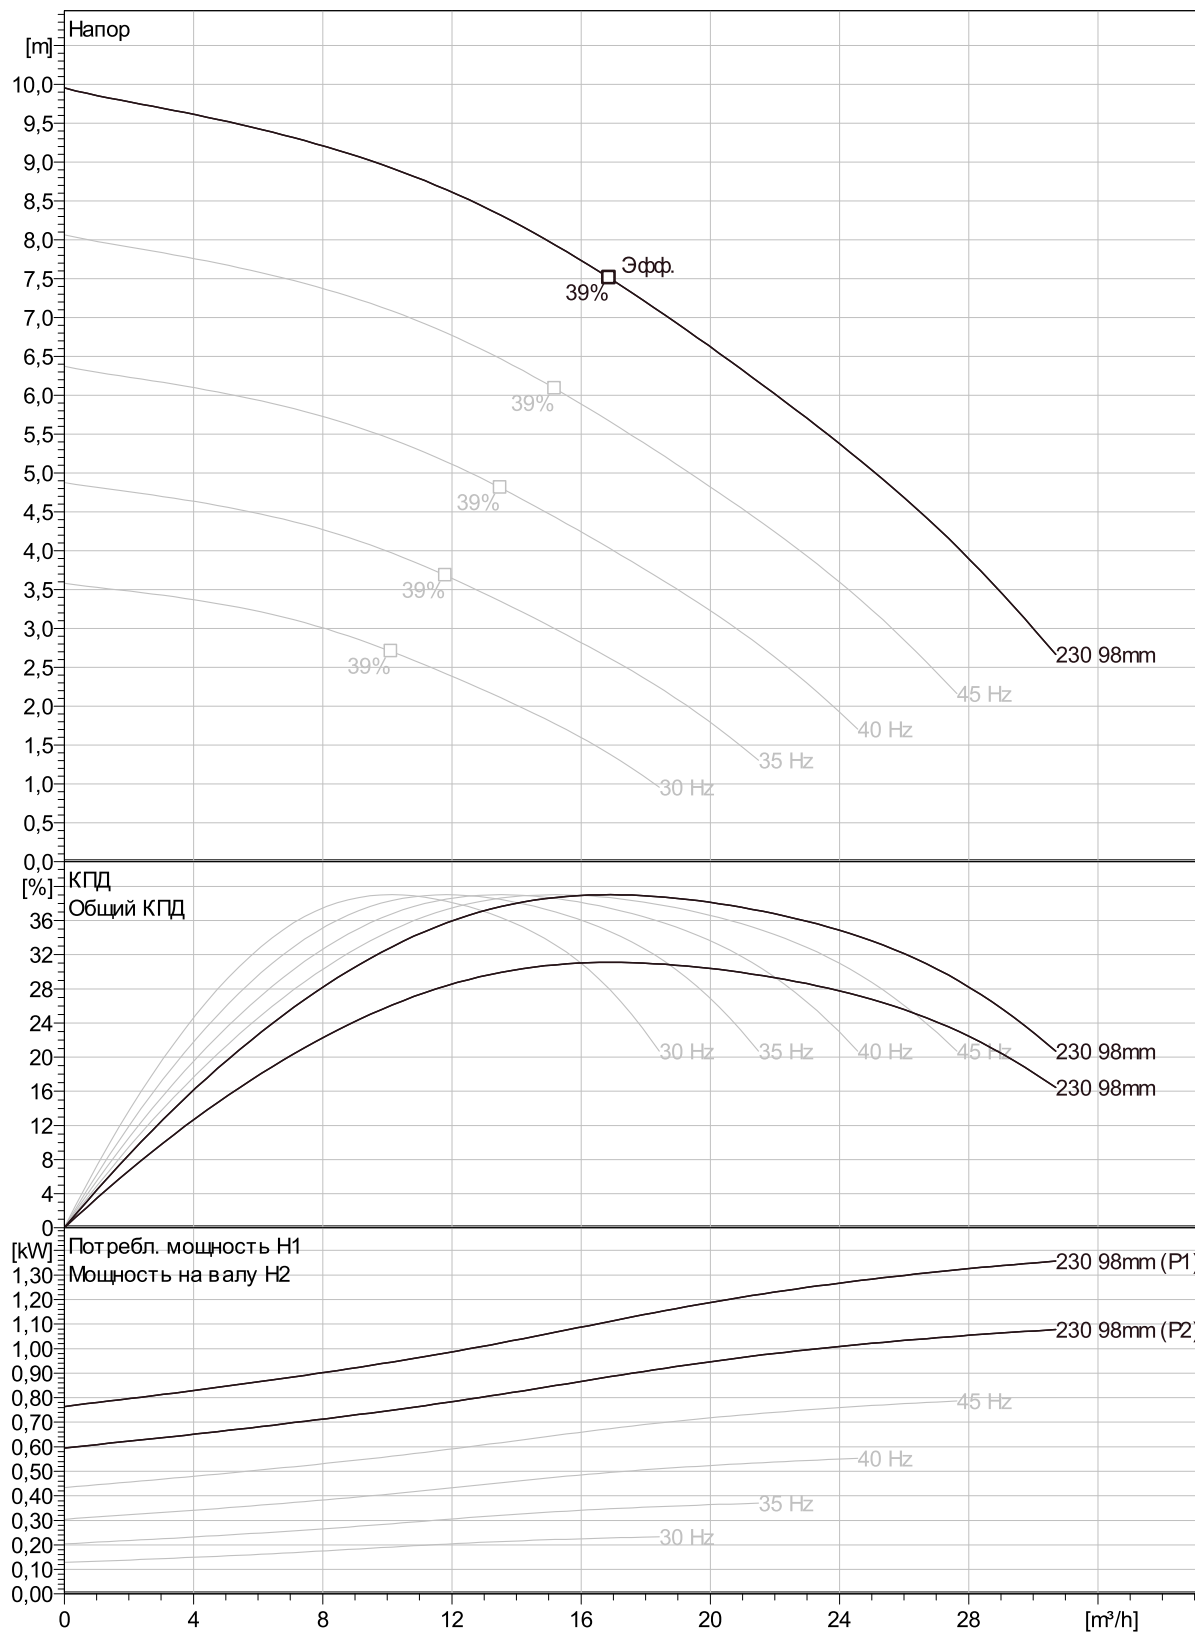



Curve ISO

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			3/29/2019	

DP 3045 MT 3~ 230
VFD Analysis

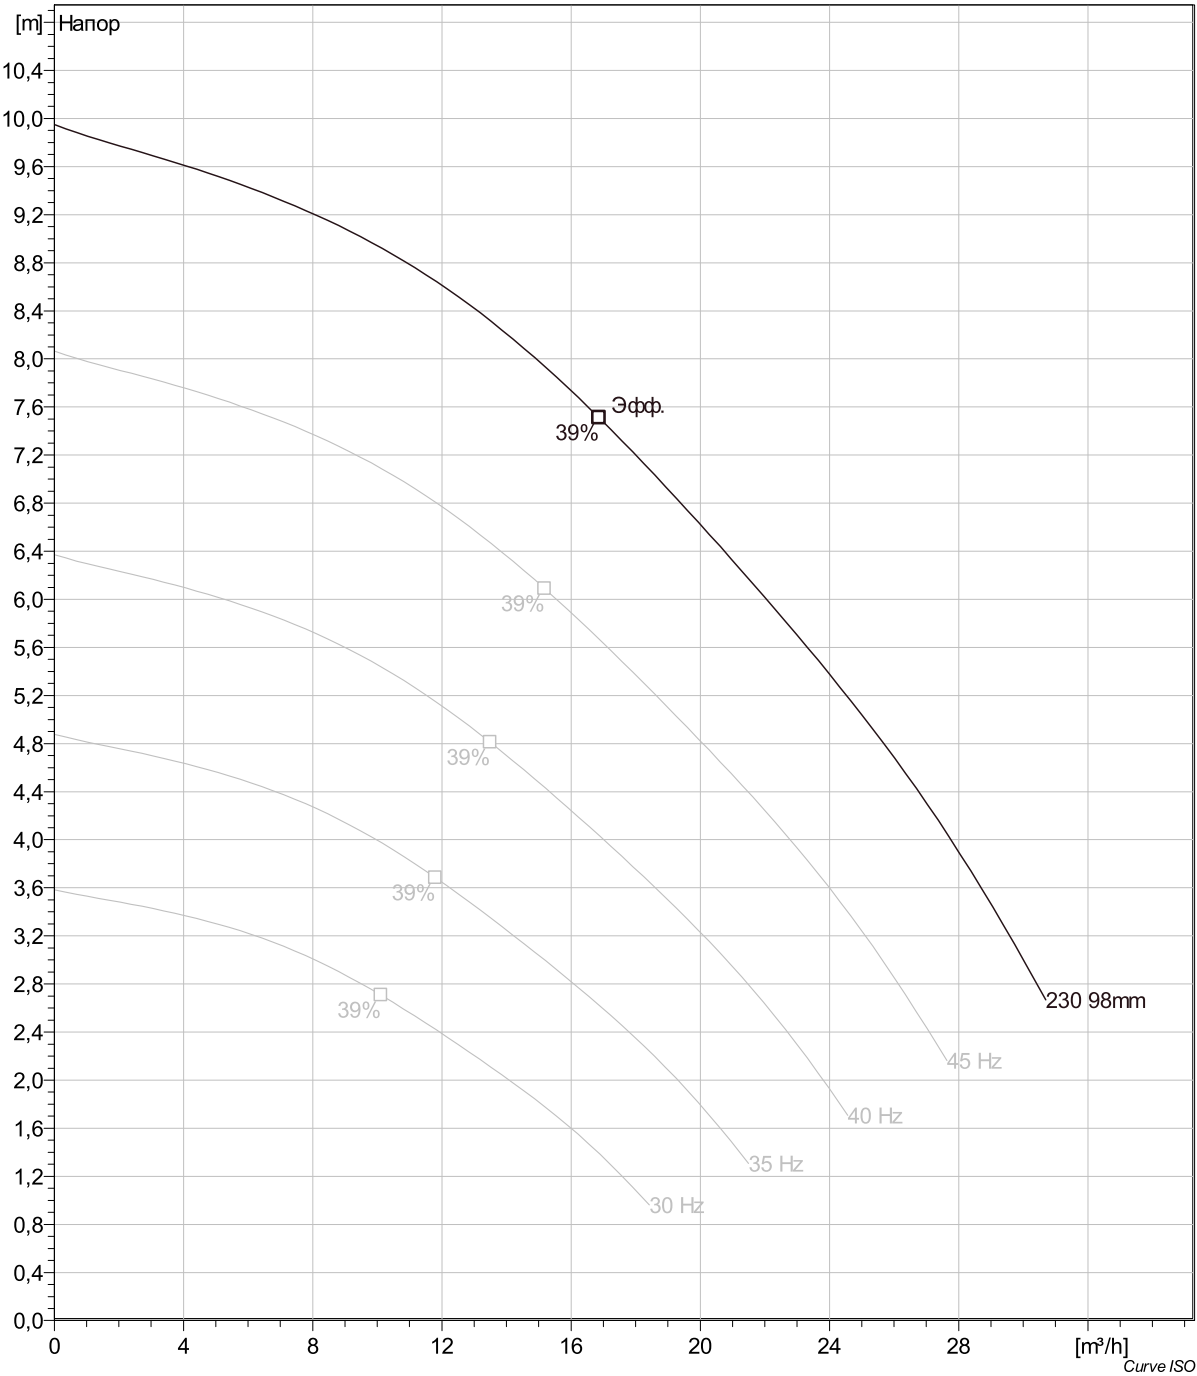

Project	Project ID	Created by	Created on 3/29/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------

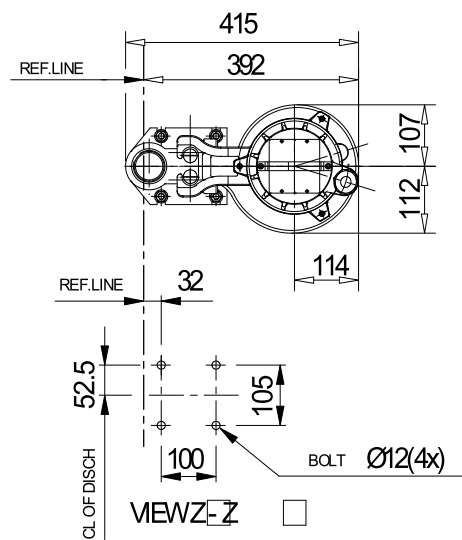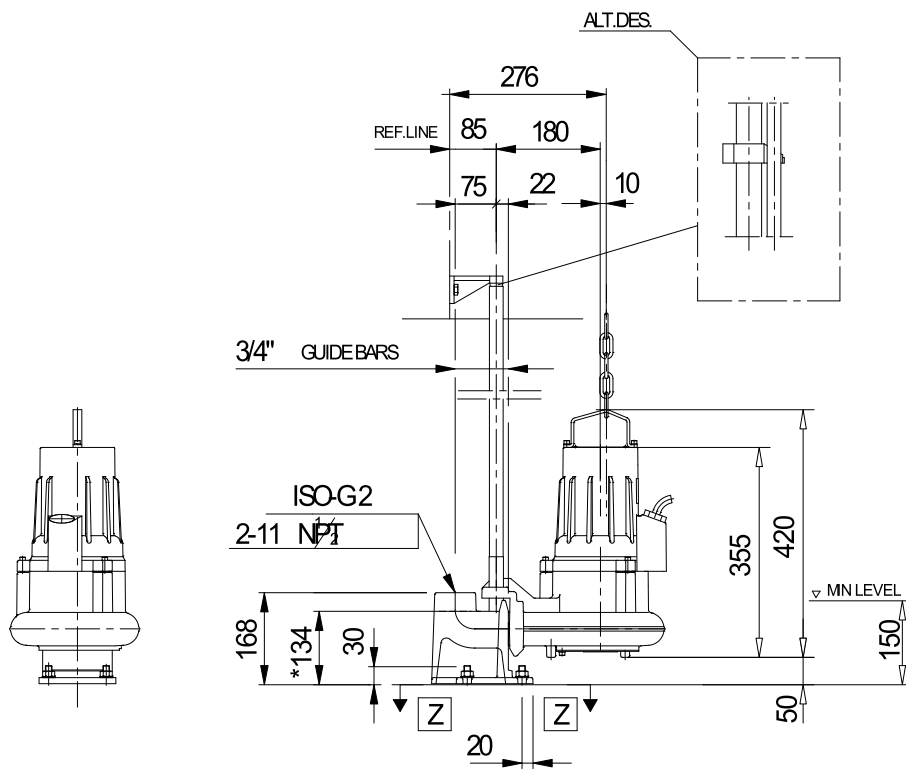

Weight

* DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

CP,DP 3045 MT,HT

Project	Project ID	Created by	Created on 3/29/2019	Last update
---------	------------	------------	-------------------------	-------------